


fireindex

Indexed for Safety



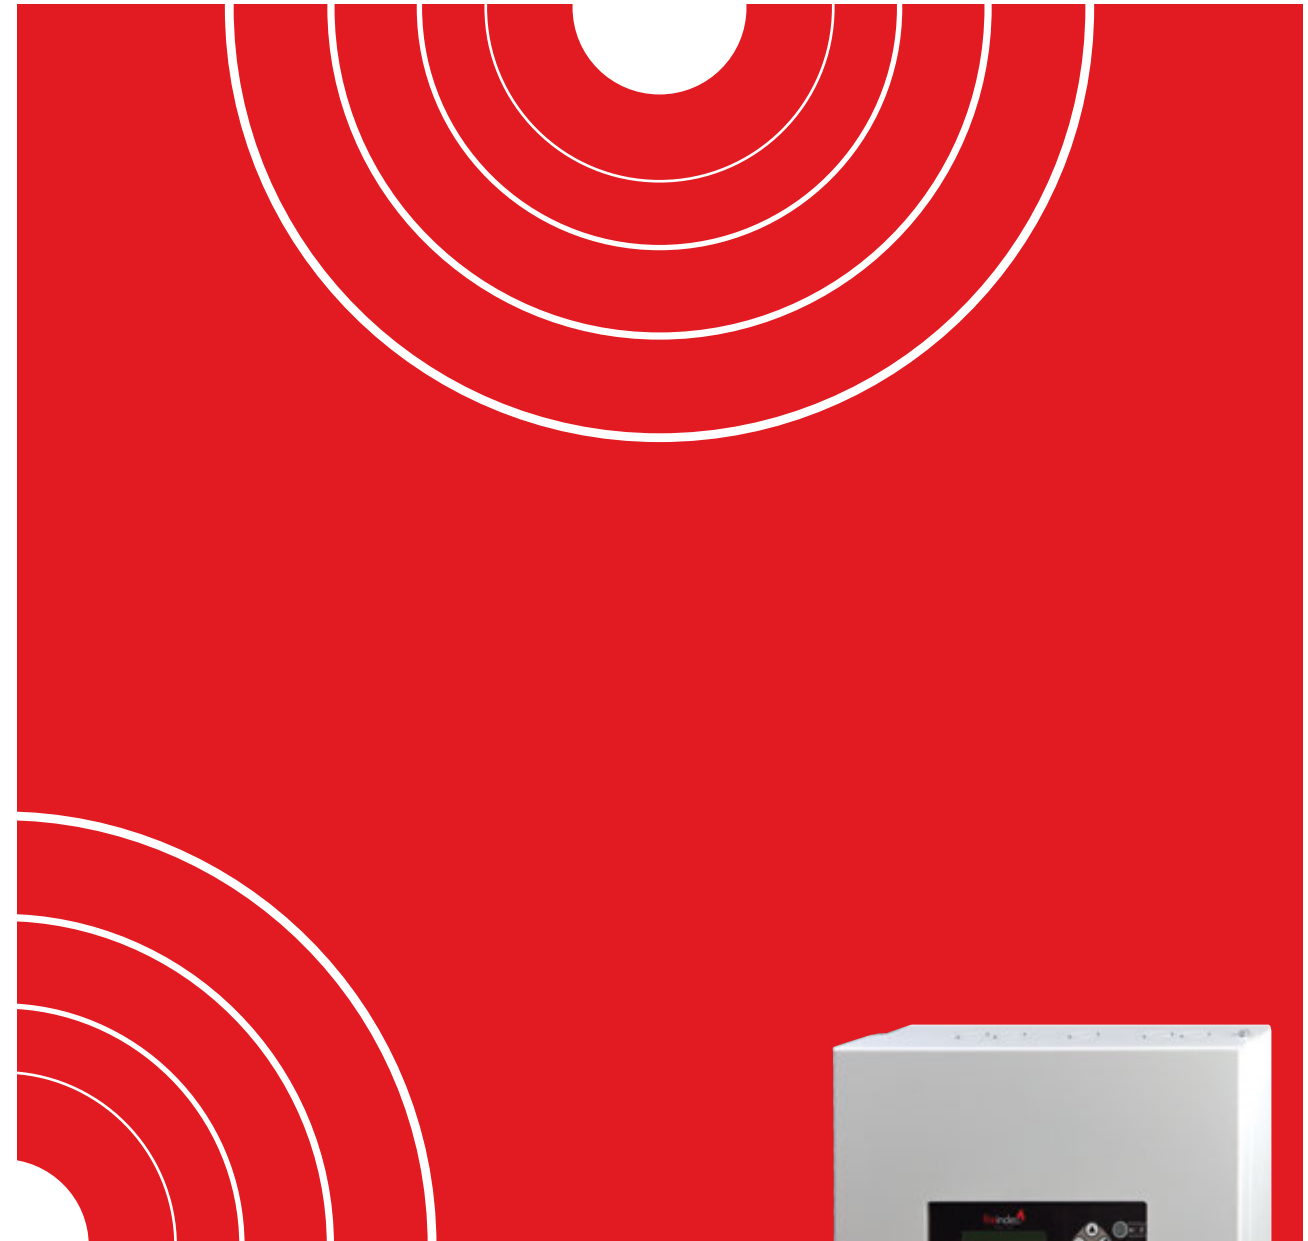

Conventional

Fire alarm System

Indexed for Safety

www.fire-index.ir



Indexed for Safety

شرکت آتش نماد بر اساس برنامه رشد و توسعه خود و نیز در راستای قوانین بالادستی و حمایت‌های حاکمیتی از جایگزینی محصولات آماده مصرف وارداتی با تولیدات با کیفیت داخلی، در سال ۱۳۹۹ پیرو تحقق شعار "جهش تولید" تولید محصولات با کیفیت داخلی را در دستور کار خود قرار داده و با تکیه بر توانمندی‌های تخصصی کادر مجرب تحقیق و توسعه، بهره‌مندی از دانش و تکنولوژی در دسترس روز اروپا، ارتباطات بین‌المللی قوی و ... اقدام به ایجاد یک مجتمع تولیدی و آزمایشگاهی منحصر به فرد در مرکز ایران نموده است.

محصولات تولیدی این شرکت شامل کلیه تجهیزات مرتبط با سیستم‌های اعلام حریق با نام تجاری FIREINDEX است که از نظر کیفیت و عملکرد در سطح برندهای مطرح جهان و با قیمت اقتصادی و مقرون به صرفه می‌باشد و هم‌چنین با تکیه بر بازار داخلی، تولید محصولات صادرات محور جهت کسب بازار منطقه را در دستور کار خود قرار داده است.

تولیدات این شرکت بر اساس نظام جامع کیفیت (TQM) بنا شده است که شامل سه بخش ذیل می‌باشد؛

- واحد تضمین کیفیت QA جهت ایجاد امکان کنترل سوابق مستندات و رویه‌های انجام کار
- واحد کنترل کیفیت QC جهت کنترل قطعیت سلامت عملکرد تک به تک محصولات تولیدی
- واحد آزمایشگاه جهت اطمینان از کالیبراسیون، صحت و دقت محصولات تولیدی

مجموعه آزمایشگاهی شرکت آتش نماد دارای مدرن‌ترین تجهیزات و دستگاه‌ها جهت شبیه‌سازی، سنجش عملکرد و گزارش‌گیری‌های بسیار دقیق و کارآمد و منطبق بر اصول استاندارد آزمایشگاهی ISO17025 می‌باشد، این واحد شامل بخش‌های متنوع زیر می‌شود؛

- آزمایشگاه تونل هوشمند و اتوماتیک تست دود و حرارت
- آزمایشگاه الکترونیک
- آزمایشگاه آزمون حریق
- آزمایشگاه شبیه‌ساز شرایط مختلف محیطی

این مجموعه آزمایشگاهی علاوه بر سرویس و سنجش کیفیت محصولات تولیدی، قابلیت ارائه خدمات به مجموعه‌های خارجی را نیز دارد.




کنترل پنل اعلام حریق متعارف

FX-2020 FP

Conventional
Fire alarm control panel

- طراحی و ساخت بر اساس استاندارد ملی ISIRI 3707
- دارای گواهینامه استاندارد ملی ایران
- دارای نمایشگر دیجیتال LCD
- در پنج ظرفیت ۴/۸/۱۶/۲۴/۳۲ زون
- قابلیت نام گذاری مناطق کشف حریق بر حسب شرایط پروژه
- قابلیت ثبت وقایع تا ۱۲۰۰ عدد طبق ساعت و تاریخ دقیق که در زمان قطع برق و یا باطری حذف نمی گردد.
- امکان ایجاد تاخیر از ۱۰ تا ۶۰۰ ثانیه برای مدارات خروجی (آژیرها)
- امکان نمایش جریان مصرفی زون ها
- دارای دو خط آژیر با مدار الکترونیکی محافظت شده در برابر افزایش جریان
- امکان تغییر زبان منو تنظیمات
- امکان تست سیستم توسط یک نفر (one man test)
- دارای مد مدیریت علائم کاذب حریق (False alarm management)
- قابلیت شبکه شدن و اتصال ۸ دستگاه کنترل پنل و پنل تکرار کننده به یکدیگر
- امکان اتصال به نرم افزار کنترل و مانیتورینگ مخصوص
- امکان غیرفعال کردن زون ها و یا مدارات آژیر
- نصب، راه اندازی و اپراتوری راحت و سریع

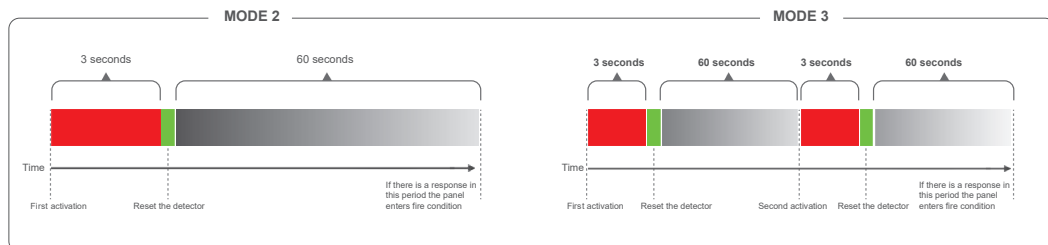

FX-2020 FP

Conventional
Fire alarm control panel



دیتکتور دودی فوتوالکتریک متعارف

FX-D2020 S

Conventional
Fire alarm Smoke Detector



- طراحی و ساخت بر اساس استاندارد ملی 3709 , ISIRI 3708
- دارای گواهینامه استاندارد ملی ایران
- مناسب نصب در اتاق، سالن، انبار و ... جهت تشخیص دود ناشی از حریق
- دارای دو LED قرمز رنگ با زاویه ۳۶۰° جهت نمایش وضعیت
- دامنه وسیع ولتاژ کاری بین ۹ تا ۳۰ ولت مستقیم
- دارای مدارات الکترونیکی پیشرفته SMD
- نصب و راه اندازی راحت و سریع

دیتکتور حرارتی دمای زیاد متعارف

FX-D2020 T

Conventional
Fire alarm Heat Detector



- طراحی و ساخت بر اساس استاندارد ملی 3710 , ISIRI 3710
- دارای گواهینامه استاندارد ملی ایران
- مناسب نصب در آشپزخانه، موتورخانه و محیط‌های آلوده به گرد و خاک و دود
- دارای دو LED قرمز رنگ با زاویه ۳۶۰° جهت نمایش وضعیت
- دامنه وسیع ولتاژ کاری بین ۹ تا ۳۰ ولت مستقیم
- دارای مدارات الکترونیکی پیشرفته SMD
- نصب و راه اندازی راحت و سریع

دیتکتور حرارتی متغیر متعارف

FX-D2020 AIR

Conventional
Fire alarm rate of rise heat detector



- طراحی و ساخت بر اساس استاندارد اروپایی EN54-pt5
- مناسب نصب در پارکینگ‌ها و محیط‌های آلوده به گرد و خاک و دود
- سنسور حرارتی از نوع A1R (حساس به تغییرات ناگهانی درجه حرارت)
- دارای دو LED قرمز رنگ با زاویه ۳۶۰° جهت نمایش وضعیت
- دامنه وسیع ولتاژ کاری بین ۹ تا ۳۰ ولت مستقیم
- دارای مدارات الکترونیکی پیشرفته SMD
- نصب و راه اندازی راحت و سریع



دیتکتور ترکیبی دود و حرارت

FX-D2020 MS Conventional
Fire alarm multi sensor detector



- طراحی و ساخت بر اساس استاندارد ملی 3709 , 3708 ISIRI
- دارای گواهینامه استاندارد ملی ایران
- مناسب حریق تندسوز و شعله‌ای (نیاز همزمان به دیتکتور دود و حرارت)
- دارای دو LED قرمز رنگ با زاویه ۳۶۰° جهت نمایش وضعیت
- سنسور حرارتی از نوع A1R (حساس به تغییرات ناگهانی درجه حرارت)
- دامنه وسیع ولتاژ کاری بین ۹ تا ۳۰ ولت مستقیم
- دارای مدارات الکترونیکی پیشرفته SMD
- نصب و راه اندازی راحت و سریع

آژیر فلشر اعلام حریق متعارف

FX-2020 SF Conventional
Fire alarm Sounder Flasher



- طراحی و ساخت بر اساس استاندارد ملی 3-INSO18687
- دارای گواهینامه استاندارد ملی ایران
- دارای دو LED قرمز رنگ با زاویه دید ۳۶۰° (فلشر)
- دامنه وسیع ولتاژ کاری بین ۹ تا ۳۰ ولت مستقیم
- دارای مدارات الکترونیکی پیشرفته SMD
- نصب و راه‌اندازی راحت و سریع

شستی اعلام حریق دستی

FX-2020 MCP Conventional
Fire alarm manual call point



- طراحی و ساخت بر اساس استاندارد ملی 6174 ISIRI
- دارای گواهینامه استاندارد ملی ایران
- دارای LED جهت شناسایی شستی دستی فعال شده
- دارای پوشش شفاف محافظ
- دامنه وسیع ولتاژ کاری بین ۹ تا ۳۰ ولت مستقیم
- قابلیت ریست یا برگشت پس از فشرده شدن (بدون نیاز به تعویض شیشه)
- دارای بدنه‌ای مقاوم از جنس پلاستیک ABS
- نصب و راه‌اندازی راحت و سریع





اصفهان، آپادانا اول، کوچہ شماره ۱۴
مجتمع اداری پارسیان، طبقه همکف، واحد ۲
تلفن: ۰۳۱ - ۳۶۶۴۵۲۶۰
تلفکس: ۰۳۱ - ۳۶۶۵۰۱۴۶
صندوق پستی: ۸۱۶۵۵ - ۱۹۱۹



www.fire-index.com



[instagram.com/fireindex](https://www.instagram.com/fireindex)



Scan QR Code to save information



711014030120